




Опросный лист для заказа очистных сооружений поверхностно-дождевого стока АКВАТЕХ ЛОС.

Заказчик	
Контактное лицо	
Контактная информация	
Объект	

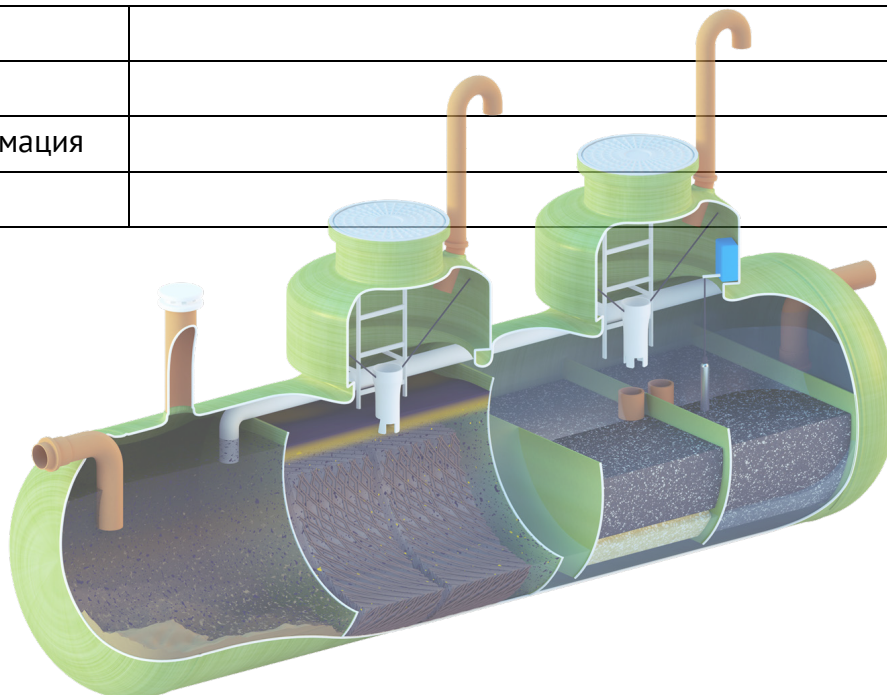

	Вопрос	Ед. изм.	Ответ
1	Расчетный расход сточных вод на очистку	л/с	
2	Концентрация взвешенных веществ на входе в очистные сооружения	мг/л	
3	Концентрация нефтепродуктов на входе в очистные сооружения	мг/л	
4	Глубина залегания подводящей трубы (лоток)	мм.	
5	Диаметр подводящей трубы	мм.	
6	Требуемая концентрация взвешенных веществ на выходе очистных сооружений	мг/л	
7	Требуемая концентрация нефтепродуктов на выходе очистных сооружений	мг/л	
8	Точка сброса очищенных вод:		
		в канализацию	
		в водоем	

Комментарии:

Дата

М.П.

Подпись